


Ringhiera in ferro

Area degradata

BANCATA 2


Ringhiera in ferro

Area degradata

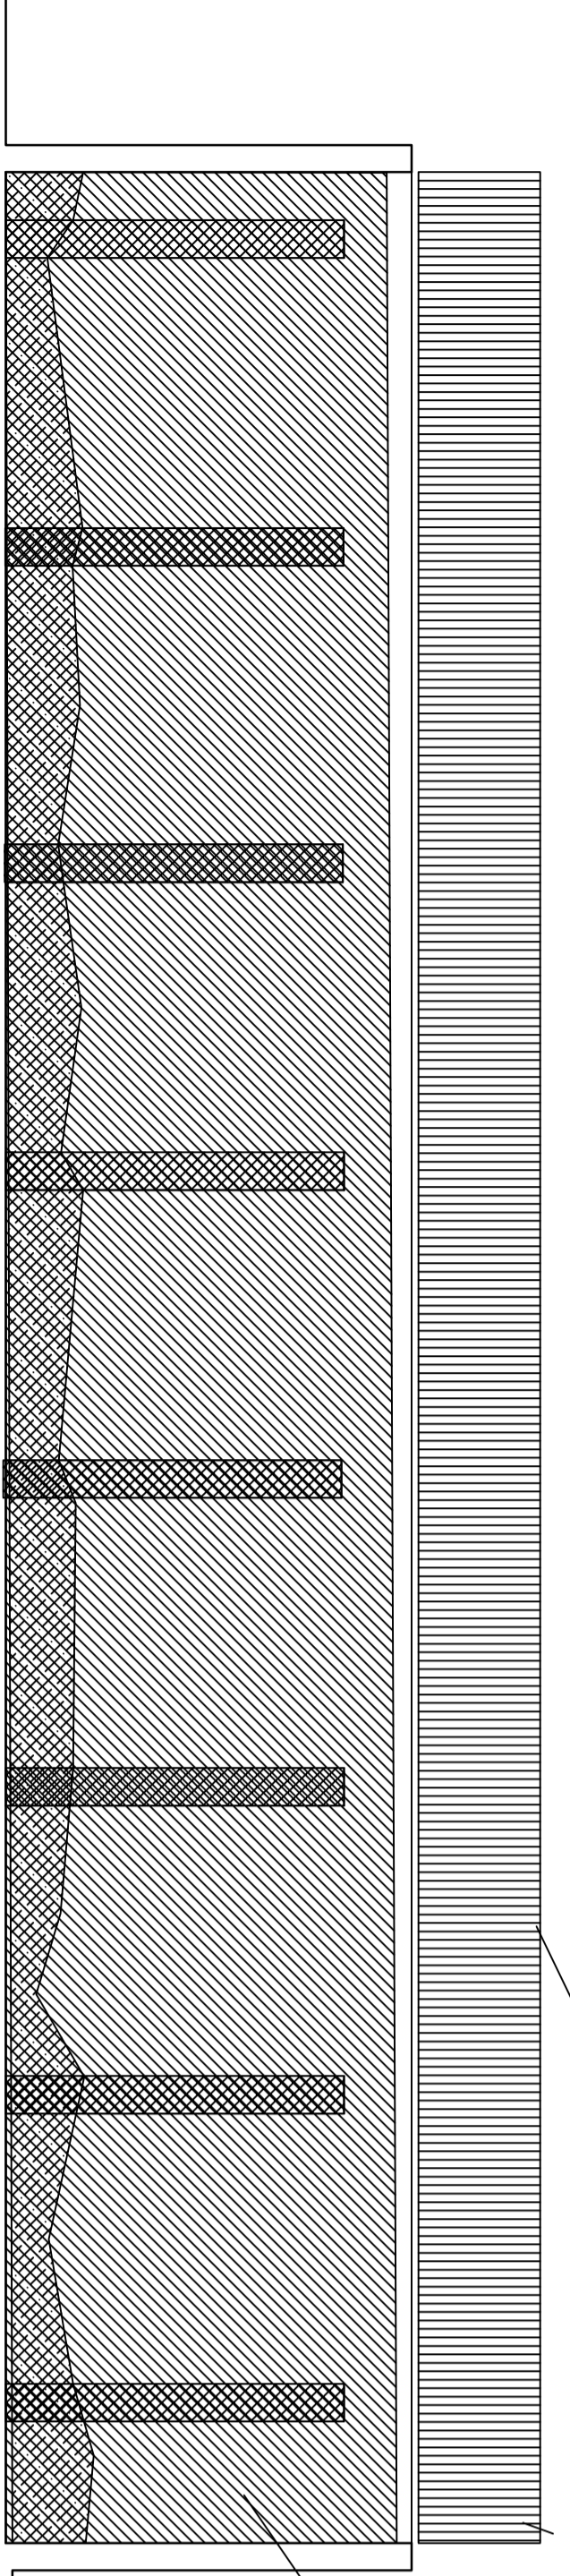

BANCATA 1


Ringhiera in ferro

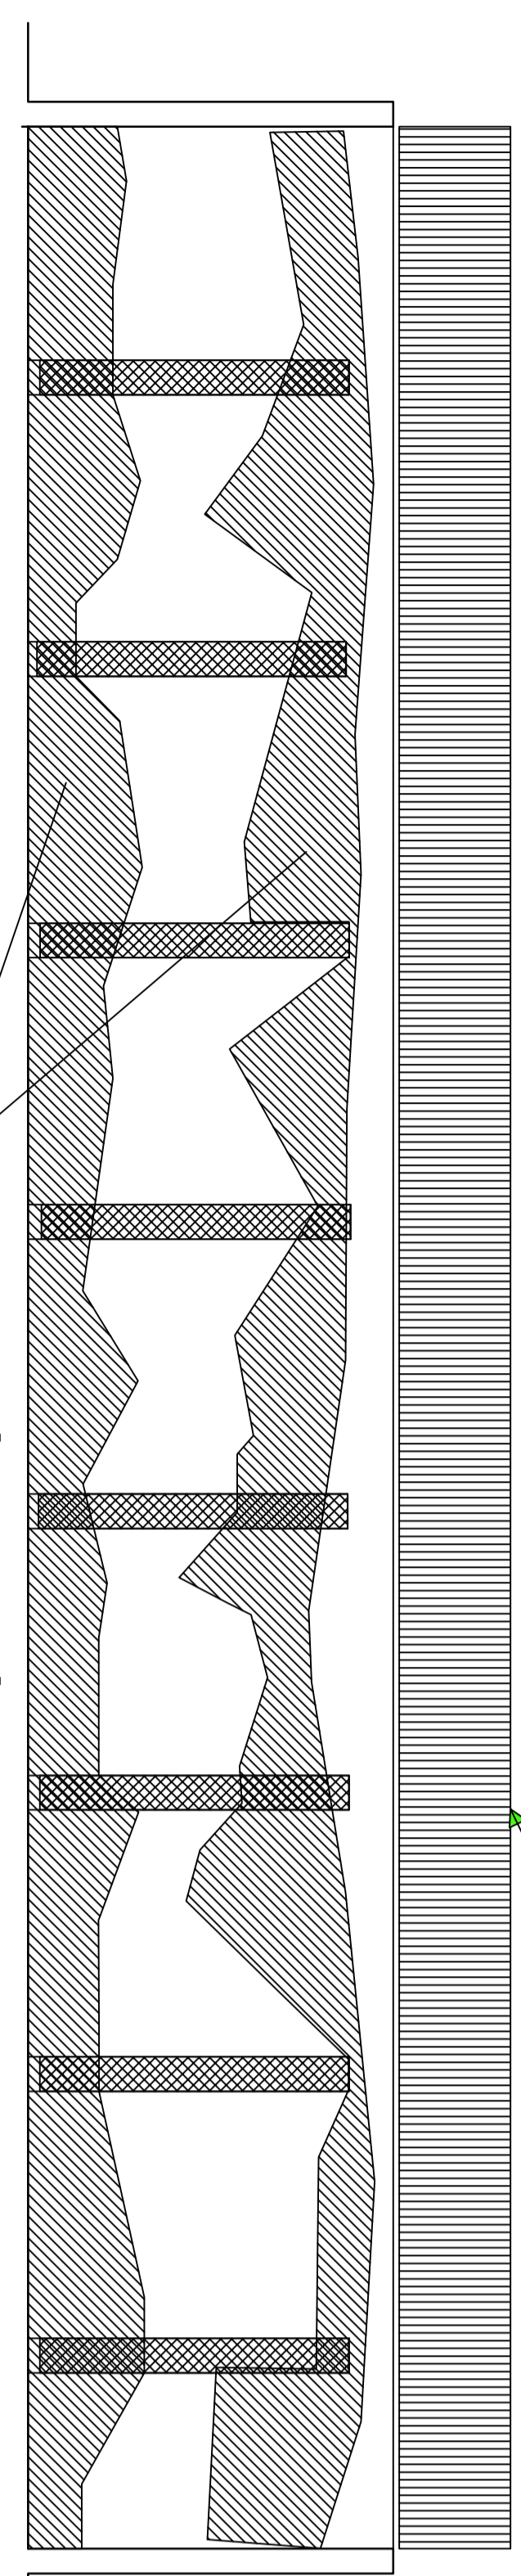

BANCATA 3


Area degradata

proiezione generica della facciata

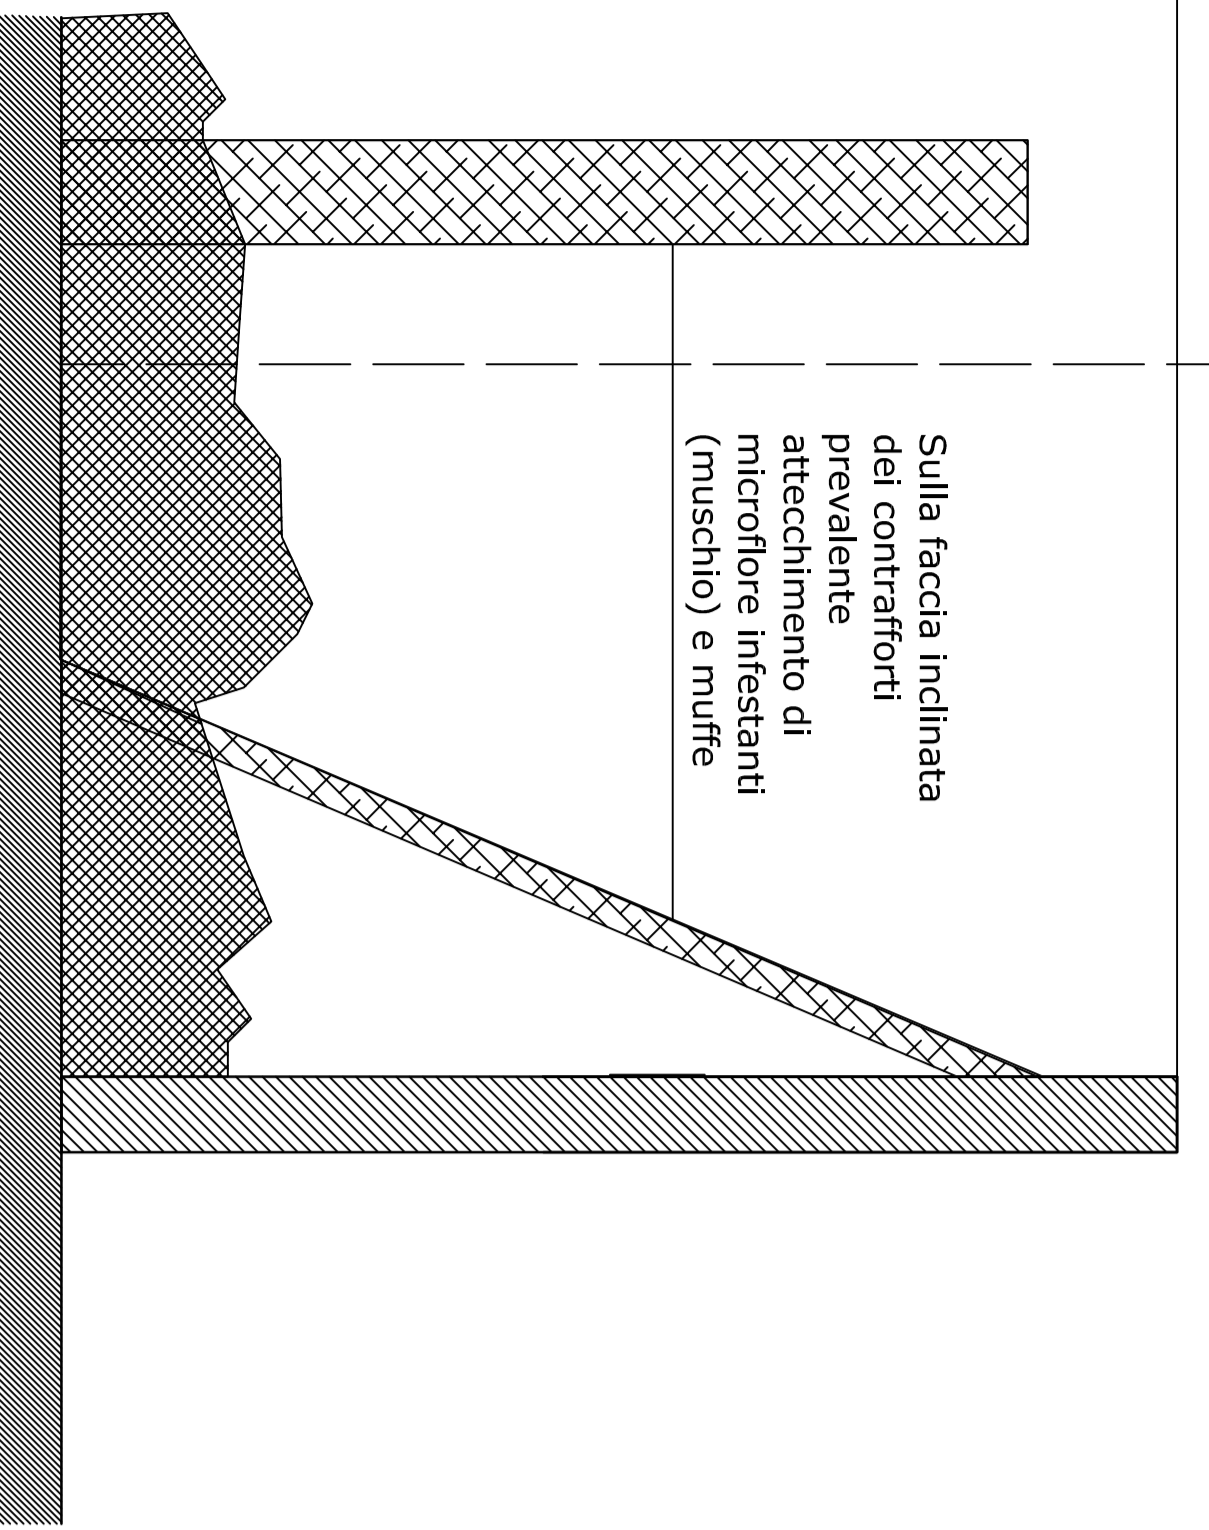

Sulla faccia inclinata  
dei contraforti  
prevalente  
attacco di  
microfori inestanti  
(muschio) e mufre

Al piede del muro e del contraforte generico, umidità  
attiva per infiltrazione dall'alto con ossidazione delle  
armature ed espulsione del copriferro.  
Margini superiori strangolati ad altezze comprese  
tra m 0,30 e 1,50 dal piede

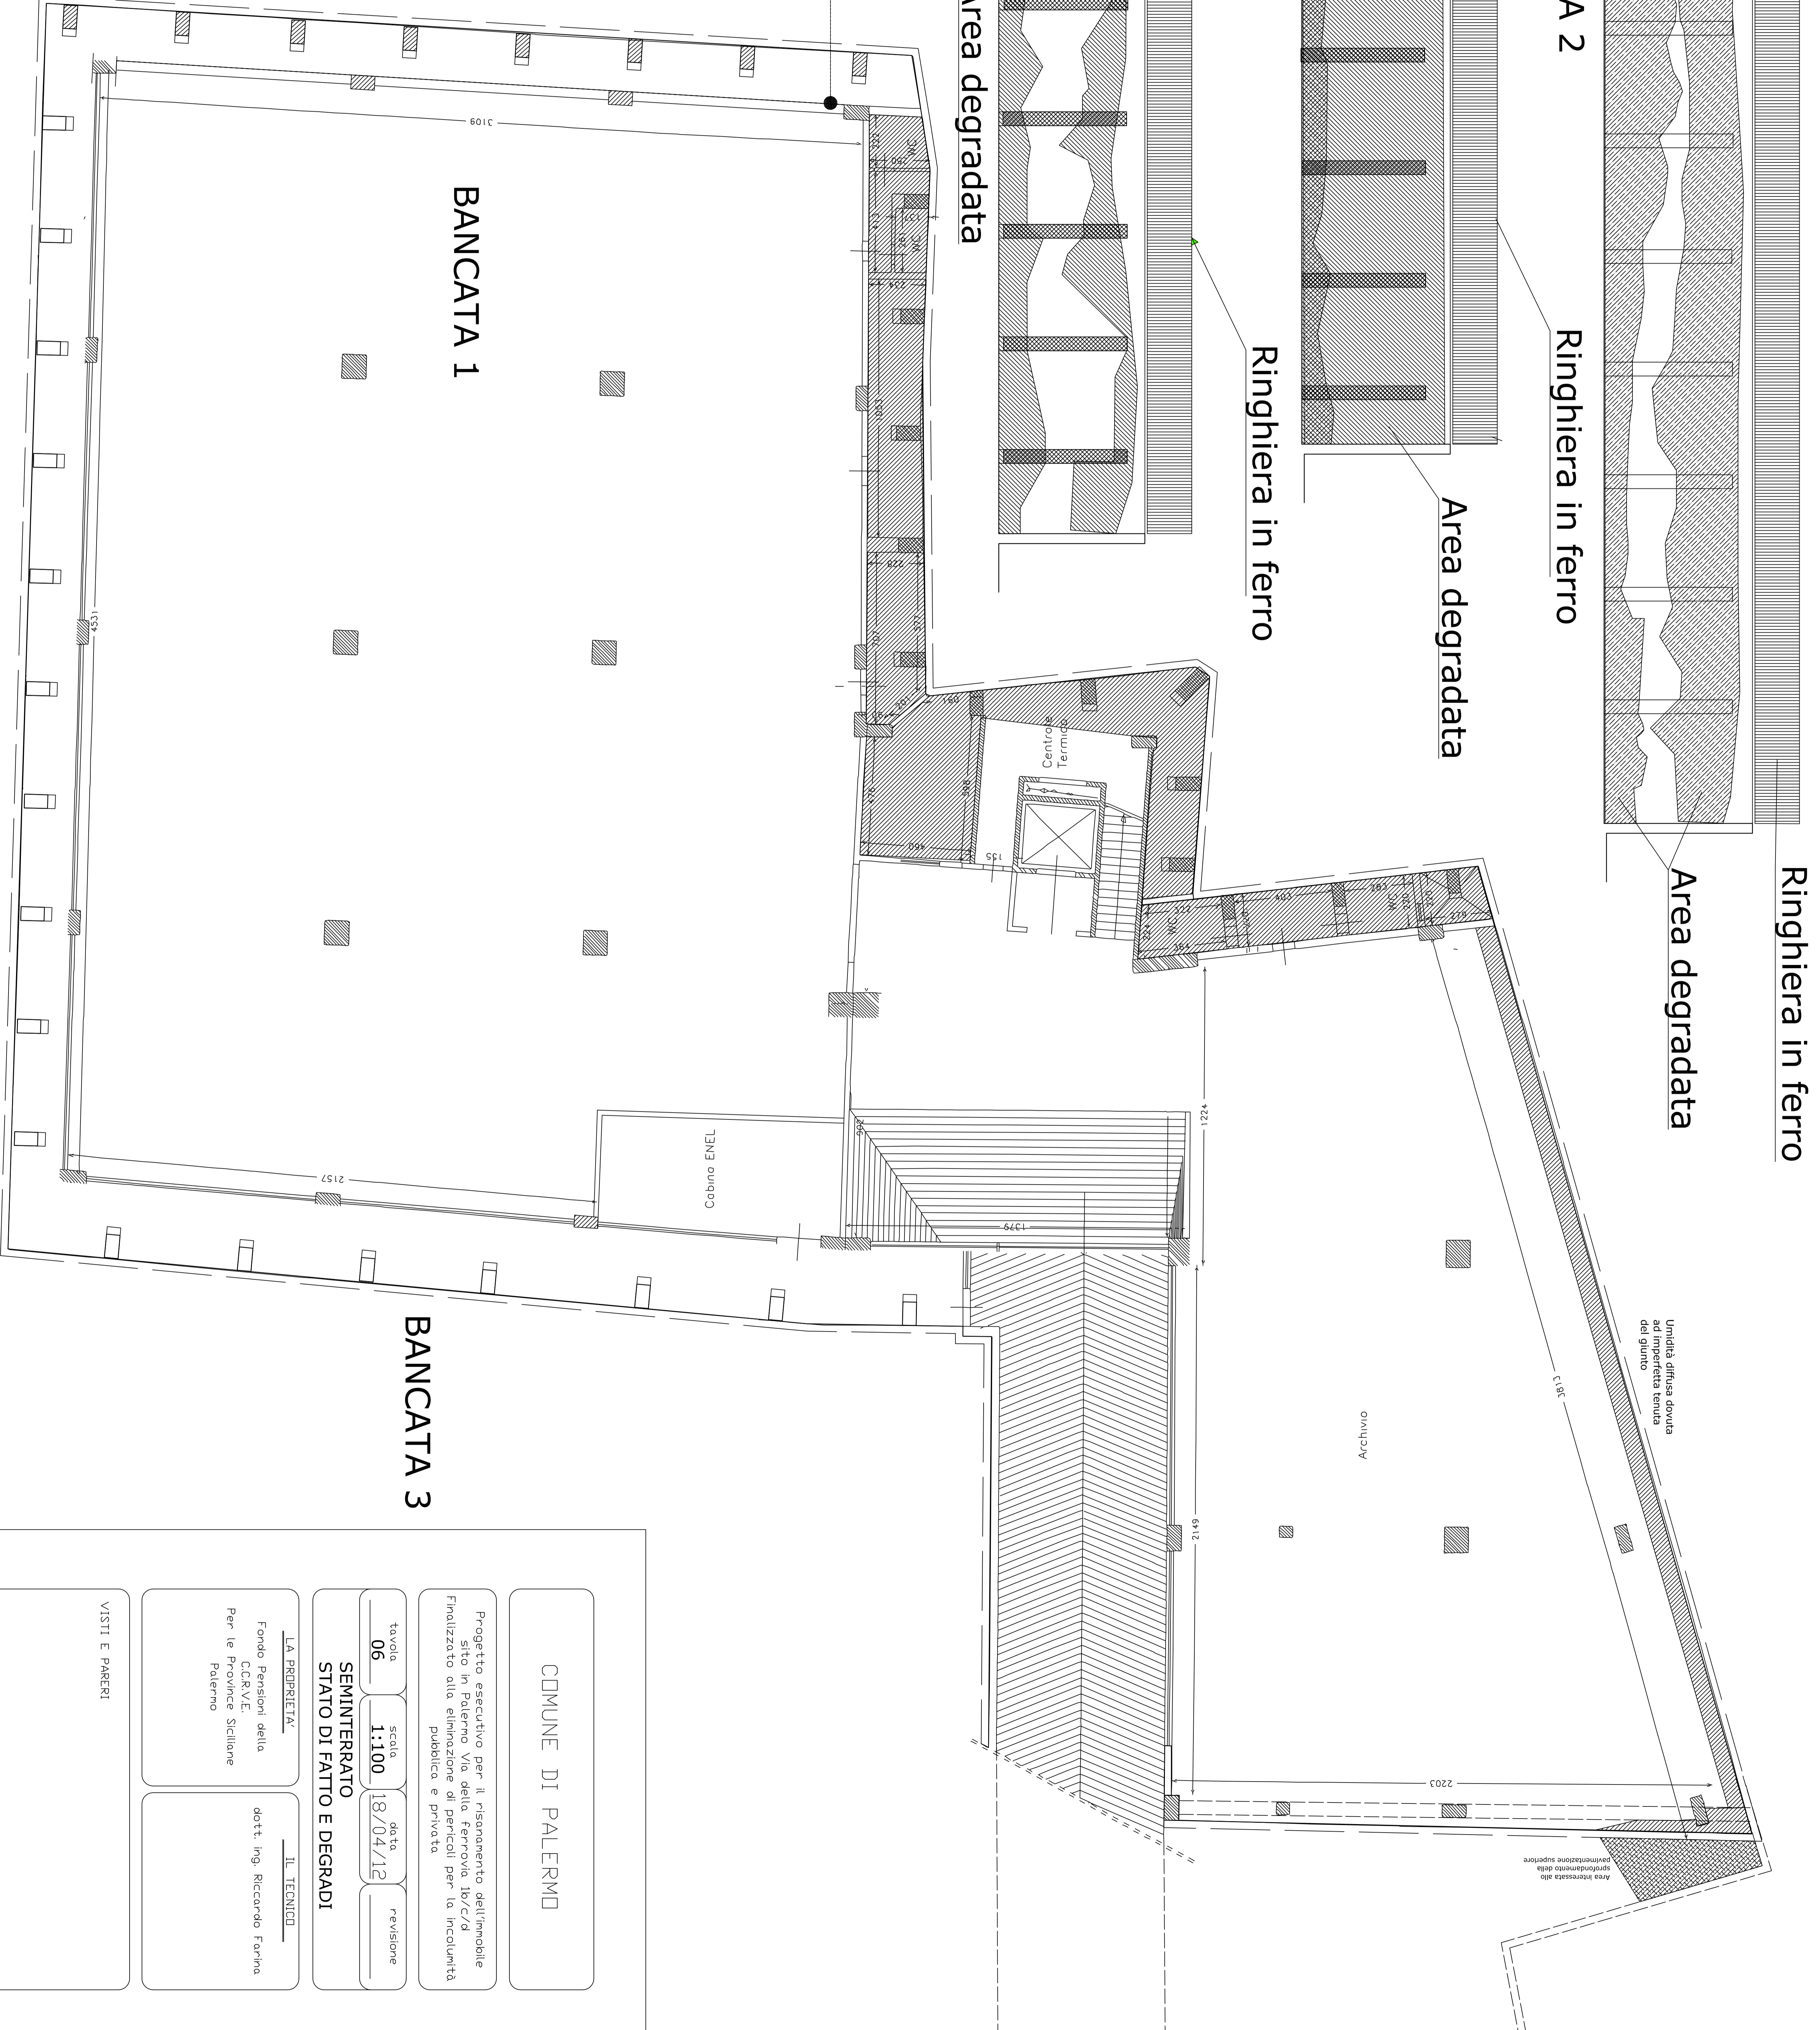

BANCATA 1

BANCATA 3

BANCATA 2

Umidità diffusa dovuta  
ad imperfezioni tenuta  
del giunto

Archivio

Centro  
Termico

Cobino ENEL

COMUNE DI PALERMO

Progetto esecutivo per il risanamento dell'immobile  
sito in Palermo Via della Ferrovia 10/c/d  
Finalizzato alla eliminazione di pericoli per la incolumità  
pubblica e privata

tavola **06** scala **1:100** data **18/04/12** revisione  
**SEMINTERATO**  
**STATO DI FATTO E DEGRADI**

LA PROPRIETÀ: IL TECNICO:  
Fondo Pensione della C.C.R.V.E. dott. ing. Riccardo Farina  
Per le Province Siciliane Palermo

VISTI E PARERI